



|                                                                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| REPUBLIKA E KOSOVËS: REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVA           |                 |
| QEVERIA E KOSOVËS: VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA               |                 |
| MINISTRIA E SHËNDETËSISË: MINISTARSTVO ZDRAVLJA - MINISTRY OF HEALTH |                 |
| Njësia Org.<br>Org. Jedinica<br>Org Unit                             | 09              |
| Nr. Prot.<br>Broj Prot.<br>Prot. No.                                 | 05-8713         |
| Nr. i faqeve<br>Br. stranica<br>No. pages                            | -20-            |
| Data:<br>Datum:<br>Date:                                             | 14 / 11 / 20 25 |
| Prishtinë / a                                                        |                 |

**Republika e Kosovës**

**Republika Kosova - Republic of Kosovo**

*Qeveria – Vlada - Government*

**Ministria e Shëndetësisë - Ministarstvo zdravstva - Ministry of Health**

**Divizioni i Prokurimit/Divizia Nabavke/Procurement Division**

## **KUOTIMIT TË ÇMIMIT**

### **FURNIZIM**

**“Blerja e Pompës Termike për AMF ne Mogillë”**

Numri i kontratës<sup>1</sup>: 206-25-9045-1-3-6/C941

Nr. i prokurimit: 206-25-9045-1-3-6

Operatori ekonomik: **CLIMANOL SH.P.K.**

NUI: 812106450

<sup>1</sup> Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

**MINISTRIA E SHËNDETËSISË**, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

**CLIMANOL SH.P.K., Zabel i Ultë, Drenas**, (në vazhdim "Furnizuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për furnizimet e shënuara me poshtë:

**Blerja e Pompës Termike për AMF ne Mogillë** me numër identifikues: 206-25-9045-1-3-6

#### Neni 1 Lënda

- 1.1 Lënda e kontratës do të jetë dërgimi i furnizimeve nga furnizuesi.
- 1.2 Kontrata hynë në fuqi me 17.11.2025 dhe përfundon pas pranimit dhe montimit të mallit.
- 1.3 Afati kohor i performances nuk mund të jetë më shumë se 20 ditë nga data e marrjes së urdhërësës.
- 1.4 Vendi i dërgimit të furnizimeve do të jetë në fshatin MOGILLË, Komuna e Kllokotit.
- 1.5 Incotermi i aplikueshëm do të jetë DDP<sup>3</sup> (Detyra e Dërguar e Paguar).

#### **POMPA TERMIKE PER AMBULANTËN NË FSHATIN MOGILLË-KK-Kllokot**

| Nr. | Përshkrimi                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Njësia | Sasia | Çmimi     | Totali €  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|
| 1   | Pompa termike Ajër-Ujë <b>Versati III, Prodhuës Gree-Bergen ose ngjashëm</b> , ngrohje-ftohje, kontrolleri digjital me wifi Modeli (split sistem), termopompa është me kapacitet 15.5 kW, + ngrohësi elektrik 2-4-6 kW koeficienti i shfrytëzimit është 1 - 5.2, e <b>certifikuar nga eurovent</b> . | copë   | 1     | 4,384.00€ | 4,384.00€ |

**Vërejtje: Çmimi i dhënë përfshinë të gjitha shërbimet për furnizimin dhe montimin e pompës në sistemin e realizuar nga kontrata paraprake. Afati për kryerjen e punës se voni për 20 ditë nga data e nënshkrimit të kontratës.**

#### Neni 2 Ligji i aplikueshëm

2.1 Ligji i zbatueshëm do të jetë sipas Nenit 40 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 Për çështjet që nuk mbulohen me dispozita të kontratës, zbatohen ligjet në fuqi në Kosovë. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.

#### Neni 3 Çmimi

3.1 Çmimi total i kontratës do të jetë: **4,384.00 €**; [Katërmijë e treqindetëdhjetekatër] Euro.

3.2 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Operatorit Ekonomik sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve gjatë ekzekutimit të kontratës (në përjashtim të çmimeve të atyre artikujve që i nënshtrohen ndryshimit të çmimit sipas berzës përkatëse, nëse aplikohet).

#### Neni 4 Pagesat

4.1 Pagesa do të bëhet në Euro.

Autoriteti Kontraktues do të paguaj shumën totale të pagesës pas pranimit të tërë dërgesës.

<sup>2</sup> Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

<sup>3</sup> DDP – Detyra e Dërguar e Paguar- Incoterms 2010 Oda Ekonomike Ndërkombëtare

4.2 Pagesat e detyrimeve sipas një fature të lëshuar nga Operatori Ekonomik duhet të paguhet brenda jo më shumë se 30 ditësh nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

#### **Neni 5 Marrëveshjet lidhur me tatimin dhe doganën**

5.1 Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjitha detyrimet dhe taksat në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

5.2 Të gjitha taksat dhe detyrat e tjera doganore konsiderohen se janë të përfshira në çmimin e kontratës.

#### **Neni 6 Kualiteti**

6.1 Kualiteti i furnizimeve duhet në të gjitha aspektet të plotësojë specifikimet teknike të parashtruara në Dosjen e Tenderit.

#### **Neni 7 Garancioni**

7.1 Garancioni do të mbetet valid për 12 muaj, pas pranimit të furnizimeve.

#### **Neni 8 Vonesat në ekzekutim**

8.1 Nëse Operatori Ekonomik me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti Kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së furnizimeve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të kontratës.

#### **Neni 9 Inspektimi dhe testimi**

9.1 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar.

#### **Neni 10 Nën-kontraktimi**

10.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është një marrëveshje me shkrim me të cilin Operatori Ekonomik i beson kryerjen e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë. Operatori Ekonomik nuk duhet të nënkontrakttojë pa autorizim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Autoriteti Kontraktues do të njoftojë Operatorin Ekonomik për vendimin e tij brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi.

#### **Neni 11 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues**

11.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Operatorit Ekonomik shtatë ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet në vijim: a) Kur operatori ekonomik nuk arrin t'i realizoj obligimet e veta sipas kontratës; b) Dështon në ekzekutimin e kontratës në afatin e caktuar; c). Refuzon urdhrat administrativ të autoritetit kontraktues; d) Ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga autoriteti kontraktues; e). Falimenton; f). Është dënuar nga një gjykatë për një shkelje që ka të bëjë me sjellje profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e *res-judicata*; g) Operatori ekonomik i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e *res judicata* për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat e përgjithshme financiare; h) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës.

#### **Neni 12 Ndërprerja e Kontratës nga Operatori Ekonomik**

12.1 Operatori Ekonomik, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin Kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues: a) Nuk arrin t'i paguajë Operatorin Ekonomik shumën që duhet të paguhet brenda periudhës së saktësuar me kontratë; b) vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta me kontratë; c) si rezultat i forcës madhore, Operatori Ekonomik nuk është në gjendje për të kryer një pjesë materiale të kontratës për më shumë se 180 ditë, për arsye që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk i atribuohen të Operatorit Ekonomik.

### Neni 13 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

13.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë ose vendim nga gjyqi, ose vendim arbitrimi.

13.2 Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Komerciale në pajtim me ligjin e Kosovës.



### Neni 14 Komunikimi

14.1 Çdo komunikim me shkrim në lidhje me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues dhe Operatorit Ekonomik duhet jap Titullin e kontratës dhe numrin e identifikimit, dhe duhet të dërgohet me postë, faks, e-mail ose me dorë.

E hartuar në gjuhën Shqipe <sup>4</sup> në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një original për Operatorin Ekonomik.

#### Për Autoritetin Kontraktues

#### Për Furnizuesin

|             |                                                                                    |             |                                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Emri:       | Berat Marmullaku                                                                   | Emri:       | Arbnor Shala                                                                          |
| Pozita:     | Udhëheqës i Div. te Prokurimit                                                     | Pozita:     | Drejtor menaxhues                                                                     |
| Nënshkrimi: |   | Nënshkrimi: |     |
| Data:       | 14.11.2025                                                                         | Data:       | 14.11.2025                                                                            |
| Vula:       |  | Vula:       |  |

<sup>4</sup> Gjuha do të jetë gjuha e përdorur nga tenderuesi në tenderin e tij.

# **POMPA TERMIKE PER AMBULANTËN NË FSHATIN MOGILLË-KK-Klllokot**

| Nr. | Përshkrimi                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Njësia | Sasia | Çmimi      | Totali €   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|------------|
| 1   | Pompa termike Ajer-Uje <b>Versati III, Prodhues Gree-Bergen ose ngjajshem</b> , ngrohje-ftohje, kontrolleri digjital me wifi Modeli (split sistem), termopompa eshte me kapacitet 15.5 kW, + ngrohesh elektrik 2-4-6 kW koeficjenti I shfrytezimit eshte 1 - 5.2, e <b>certifikuar nga eurovent.</b> | copë   | 1     | 4,384.00 € | 4,384.00 € |

**Vërejtje:** Çmimi i dhënë përfshinë të gjitha shërbimet per furnizimin dhe montimine pompes ne sistemin e realizuar nga kontrata paraprake. Afati per kryerjen e punes se voni per 20 ditë nga data e nenshkrimit te kontrates.

| Identifikim i operatorit ekonomik (oe)  |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Emri i oe:                              | CLIMANOL SH.P.K |
| Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit te oe: | Arbnor Shala    |
| Nënshkrimi:                             |                 |
| data:                                   | 13.10.2025      |
| vula:                                   |                 |



**Prokurimi: 206-25-9045-1-3-6**

**Nr i brendshëm:**

**Tituli: Blerja e Pompës Termike për AMF ne Mogillë**

**1 Blerja e Pompës Termike për AMF ne Mogillë**

**Kodi i tenderit: CLIMANOL**

**Data: 13.10.2025**

**Lista e dokumenteve të tenderit mbështetëse**

---

| Nr. | Dokument                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 01.Certifikata e biznesit CLIMANOL.pdf                                      |
| 2.  | 02.Certifikata e TVSH.pdf                                                   |
| 3.  | 03.Hyundai POMPE TERMIKE katalogu.pdf                                       |
| 4.  | 04.1 LCP-HP-MHA-V16W-D2N8-B---HB-A160-C----GN8-B-1760018888-0d-778b4803.pdf |
| 5.  | 04.2 Product declaration consistency Heatpump - HYUNDAI.pdf                 |
| 6.  | 05.Deklarata nenbetim.pdf                                                   |
| 7.  | 06. Garancion_Climanol_Hyundai.pdf                                          |

**Përshkrimi i çmimeve**

---

| Nr | Emërtimi i grupit                          | Dokumenti                                        |
|----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. | Blerja e Pompës Termike për AMF ne Mogillë | Pjesa II. Pershkrimi i Çmimeve_Pompa Termike.pdf |

**Pjesët e tenderit që do të dorëzohen ndaras:**

---

/



## AUTORITETI KONTRAKTUES

---

MINISTRIA E SHËNDETËSISË, ZAGREBIT , P.N., -, PRISHTINË,

Zyrtari përgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 206-25-9045-1-3-6

### OPERATOR EKONOMIK:

---

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: CLIMANOL SH.P.K., Zabel i Ultë, 13050, Drenas, Kosovë

E-mail: [info@climanol.com](mailto:info@climanol.com)

Personi kontaktues: Arbnor Shala

Telefoni: +383 44407785

Faxi: /

Numri fiskal: 812106450

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):



## FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

### Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 206-25-9045-1-3-6

Titulli i kontratës: Blerja e Pompës Termike për AMF ne Mogillë

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

#### 1 Blerja e Pompës Termike për AMF ne Mogillë

3. Çmimi total i tenderit është:

**4,384.00 EUR**

Dhe në fjalë [shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: **30** nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [shëno emrin e udhëheqësit]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK.

8. Thëksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me të ftesë dhe që rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shpallë tenderin fitues nëse





## CERTIFIKATË GARANCIE

**Kompania:** Climanol SH.P.K

**Adresa:** Rruga Bejte Rexhepi pa nr, Zabel i Ulët, Glogoc

**Email:** info@climanol.com

**Tel:** +383 44 407 785

Kjo certifikatë garancie lëshohet nga kompania Climanol SH.P.K për pajisjen e mëposhtme:

Modeli: HYUNDAI SPLIT HYHA-V16W/D2N8-B + A160CD30

Vendndodhja: AMF ne Mogillë

Afati i garancionit është 24 muaj nga data e instalimit.

### Çka mbulon garancia

- - Pjesët defekte për arsye prodhimi do të zëvendësohen pa pagesë.
- - Defektet e shkaktuara nga materialet apo punimi i brendshëm.
- - Shërbimet teknike kryhen nga personeli i autorizuar i Climanol.

### Kushtet që prishin garancionin

- - Ndërhyrja nga persona ose servise jo të autorizuar.
- - Përdorimi jashtë kushteve të rekomanduara nga prodhuesi.
- - Dëmtime të shkaktuara nga faktorë të jashtëm (rrufe, ujë, ndikime fizike, etj.).

### Obligimet e klientit

- - Të njoftojë menjëherë Climanol për çdo defekt.
- - Të mundësojë qasjen e teknikëve për kontroll ose riparim.
- - Të kryejë mirëmbajtjet periodike sipas udhëzimeve.

### Kufizimet

- - Garancia nuk mbulon dëmet nga mungesa e mirëmbajtjes.
- - Nuk përfshin humbje indirekte ose dëme pasuese.

Për të përfituar nga garancia, klienti duhet të kontaktojë Climanol dhe të paraqesë

dokumentet përkatëse (faturë, datë instalimi, raport teknik).

Garancia është e vlefshme vetëm nëse ky dokument është nënshkruar dhe vulosur.



## Product declaration consistency

Dear Sir or Madam,

We as **GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co., Ltd.**

We declared the below products are the same except model no., nameplate specification different.

See attachment:

| MIDEA MODEL          | CUSTOMER MODEL        |
|----------------------|-----------------------|
| MHC-V8W/D2N8-BE30    | HYHC-V8W/D2N8-BE30    |
| MHC-V6W/D2N8-BE30    | HYHC-V16W/D2N8-BE30   |
| MHC-V4W/D2N8-BE30    | HYHC-V14W/D2N8-BE30   |
| MHC-V30W/D2RN8       | HYHC-V30W/D2RN8       |
| MHC-V26W/D2RN8       | HYHC-V26W/D2RN8       |
| MHC-V22W/D2RN8       | HYHC-V22W/D2RN8       |
| MHC-V16W/D2RN8-BER90 | HYHC-V16W/D2RN8-BER90 |
| MHC-V14W/D2RN8-BER90 | HYHC-V14W/D2RN8-BER90 |
| MHC-V12W/D2RN8-BER90 | HYHC-V12W/D2RN8-BER90 |
| MHC-V12W/D2N8-BE30   | HYHC-V12W/D2N8-BE30   |
| MHC-V10W/D2N8-BE30   | HYHC-V10W/D2N8-BE30   |
| MHA-V8W/D2N8-B       | HYHA-V8W/D2N8-B       |
| MHA-V6W/D2N8-B       | HYHA-V6W/D2N8-B       |
| MHA-V16W/D2RN8-B     | HYHA-V16W/D2RN8-B     |
| MHA-V16W/D2N8-B      | HYHA-V16W/D2N8-B      |
| MHA-V14W/D2RN8-B     | HYHA-V14W/D2RN8-B     |
| MHA-V14W/D2N8-B      | HYHA-V14W/D2N8-B      |
| MHA-V12W/D2RN8-B     | HYHA-V12W/D2RN8-B     |
| MHA-V12W/D2N8-B      | HYHA-V12W/D2N8-B      |
| MHA-V10W/D2N8-B      | HYHA-V10W/D2N8-B      |
| HB-A60/CD30GN8-B     | HYHB-A60/CD30GN8-B    |
| HB-A160/CDS30GN8-B   | HYHB-A160/CDS30GN8-B  |
| HB-A100/CD30GN8-B    | HYHB-A100/CD30GN8-B   |


Company name: GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co., Ltd.

Address: Penglai Industry Road, Beijiao, Shunde, Foshan  
Guangdong 528311, P. R. China




# HYUNDAI

Pompat e nxehtësisë ajër-ujë

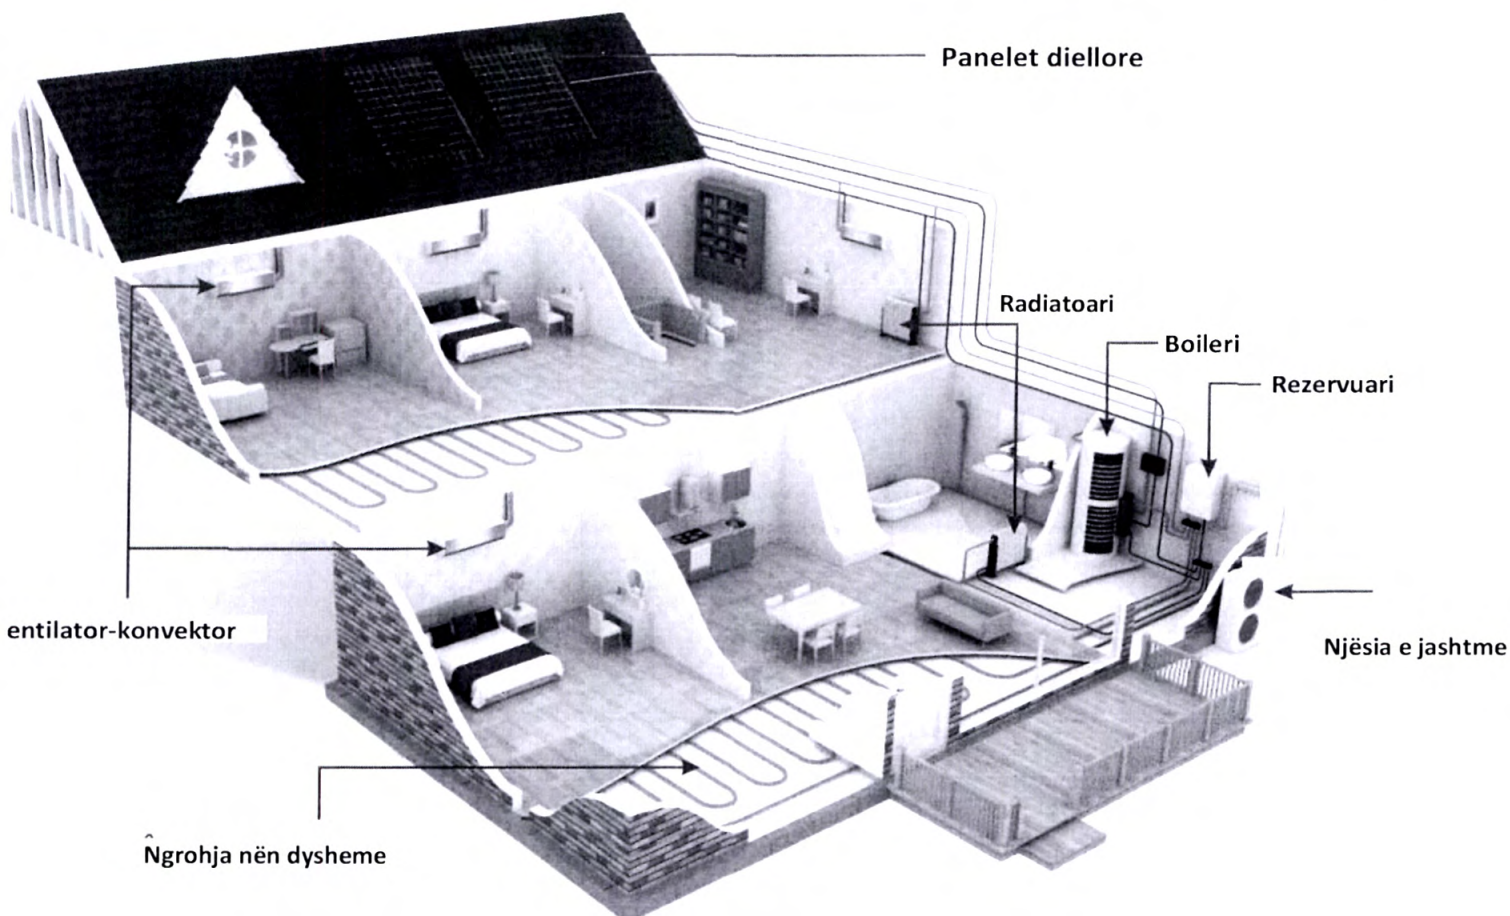

## M-Termike A

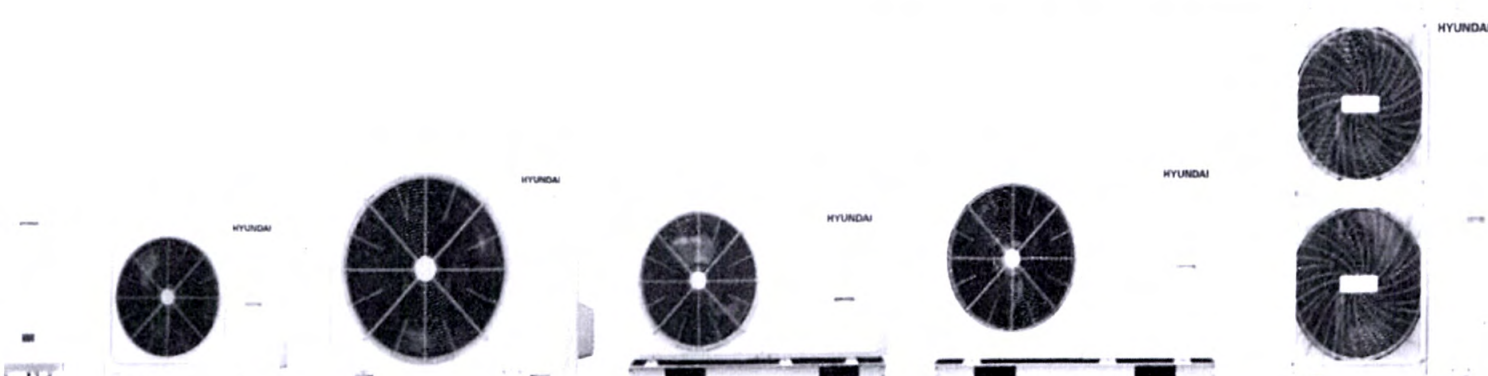

DC Inverter

R32


65°C

-25°C

53dB


## R32 Agjent ekologjik

- ⇒ Koeficient i lartë i transferimit të nxehtësisë / performancë më e mirë
- ⇒ Vëllim më i vogël i ftohësit në sistem
- ⇒ Kosto më të ulët
- ⇒ Emetimet më të ulëta të karbonit dhe GWP (Potenciali i Ngrorjes Globale).

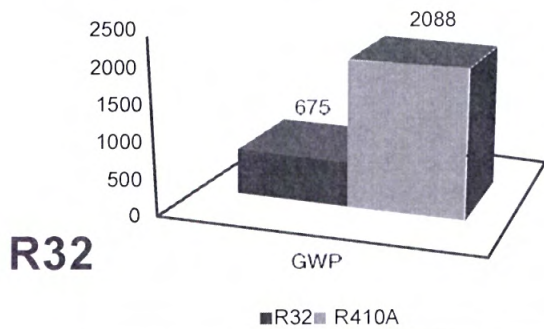

## Sistemi i kompletuar i inverterit

Të gjitha njësitet janë të pajisura me kompresor DC, motor ventilator DC, pompë DC, e cila lejon kontroll të saktë të shpejtësisë, duke siguruar përdorimin e fuqisë së kërkuar për ngarkesën aktuale duke reduktuar kështu konsumin e energjisë.

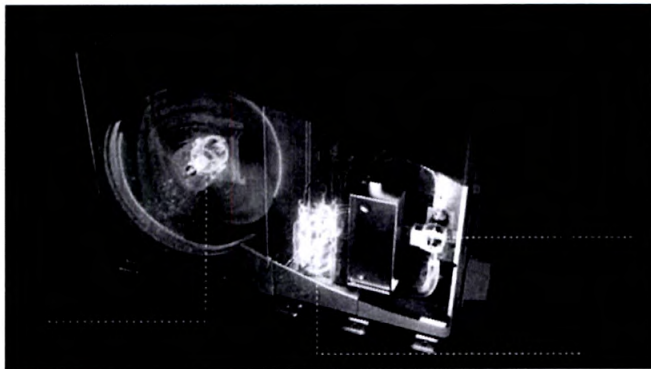


## Ngrohje efikase me efikasitet të lartë

- ⇒ Funkionim deri në -25°C
- ⇒ Temperatura maksimale e rrjedhës së ujit 65°C
- ⇒ COP maksimumi 5.20
- ⇒ SCOP 5.2, niveli i efikasitetit të energjisë A+++



## Struktura inovative

- ⇒ Strukturë kompakte me ventilator efikas për zhurmë të ulët
- ⇒ Njësia e brendshme më kompakte në segment - 270 mm e trashë, ideale për zëvendësimin e kaldajave të montuara në mur me gaz.




Strukturë kompakte me ventilator unik shumë e qetë



270mm Më e hollë!

## Jashtëzakonisht i qetë

- ⇒ Modaliteti i heshtur me dy shpejtësi ofron më shumë rehati
- ⇒ Niveli minimal i fuqisë së zërit - 53 dB




## Kontrollues shumëfunksional me tela dhe kontrolli përmes aplikacionit

- ⇒ Ndërfaqe shumëgjuhëshe - duke përfshirë rumanishten
  - ⇒ Protokollu Modbus
  - ⇒ Maksimumi 6 njësi të operuara nga një kontrollues i vetëm dhe përzgjedhje automatike
  - ⇒ Funkionet Holiday Away dhe Holiday Home
  - ⇒ Kontrolli brenda aplikacionit falë modulit të integruar WiFi
- Përmes aplikacionit ju si përdorues mund të:




- ⇒ Kontrolloni gjendjen e funksionimit të pompës së nxehtësisë, çelësin e zonës, mënyrën e funksionimit dhe temperaturën.
- ⇒ Vendosni çelësin, mënyrën e funksionimit dhe temperaturën e secilës zone
- ⇒ Të njiheni me zgjidhjet e konsumit dhe kursimit të energjisë.

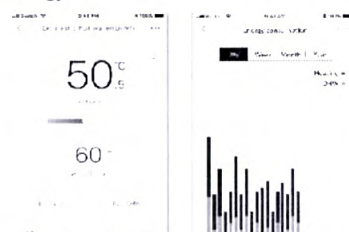

## Fleksibiliteti

### • Dizajn modular


Modulariteti i sistemit është i përsosur për situatat kur rritet kërkesa për ngrohjen/ftohjen e një ndërtese. Hyundai rekomandon përdorimin e një kontrolluesi deri në 6 njësi për ekuilibër më të mirë hidraulik. Mund të lidhen maksimumi 16 njësi për të arritur një kapacitet ngrohjeje midis 4 kW dhe 480 kW. Në rastin e një kombinimi prej më shumë se 6 njësive, rekomandohet balancimi hidraulik i sistemit.

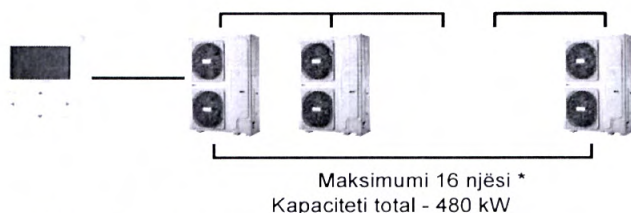

• Modelet 4-16 KW nuk mund të lidhen me modelet 18-30

### • Kursimi i hapësirës


Një njësi zë një sipërfaqe prej vetëm 0.6 m<sup>2</sup>.

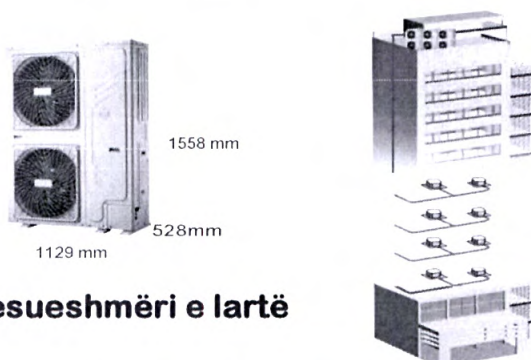

## Besueshmëri e lartë


### • Funkzionimi i ciklit alternativ

Në një sistem të kombinuar, njësitë funksionojnë në mënyrë alternative për të ruajtur një kohë të barabartë funksionimi me qëndrueshmëri të lartë, besueshmëri më të mirë dhe duke zgjatur kështu jetën e njësive

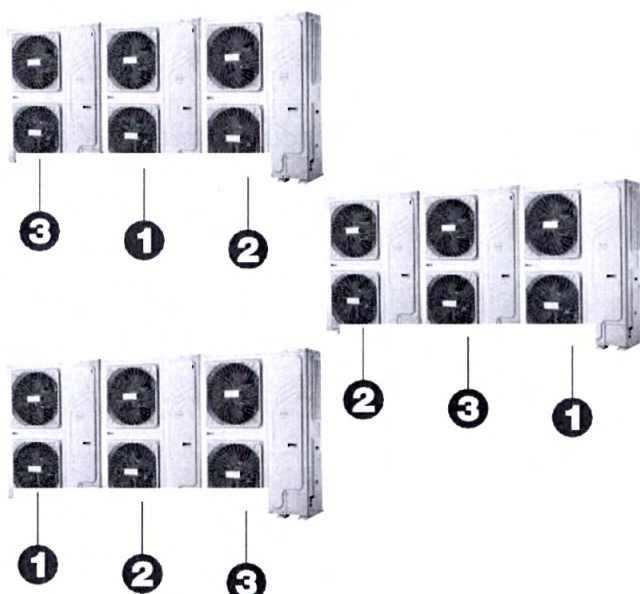


### • Funkzioni rezervë

Në një sistem të kombinuar, në rast të dështimit të një njësie, njësitë e tjera do të marrin përsipër defektin e njësisë për të siguruar vazhdimësinë e funksionimit.

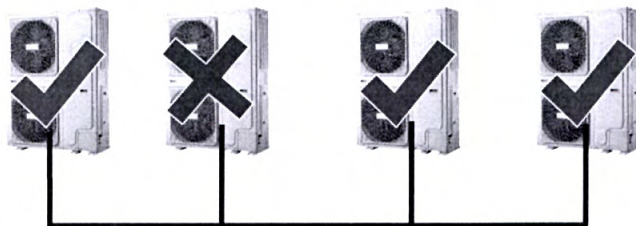


## Mënyrat e funksionimit

Ekzistojnë 4 mënyra funksionimi (Ftohje, Ngrohje, Uji i Nxehtë i Brendshëm - DHW dhe Auto) dhe 3 mënyra të kombinuara për të përbushur të gjitha kërkesat.

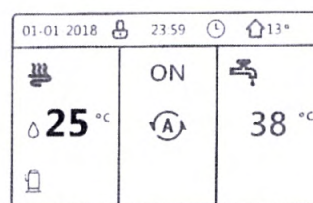

Modaliteti automatik & DHW




Modaliteti i ftohjes & DHW



Modaliteti i ftohjes & DHW

## Funksioni DHW (DHW i shpejtë)

Funksioni DHW FAST përdoret për të detyruar sistemin të funksionojë në modalitetin DHW kur nevojitet urgjentisht ujë i nxehtë.

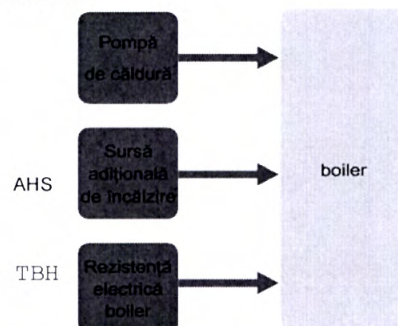

### Kontroll shtesë

- ⇒ Telekomanda për ON / OFF, TBH, AHS
- ⇒ Sensori i temperaturës së bojlerit siguron kontroll të saktë të temperaturës së ujit


## Funksioni i rrjetit inteligjent

Pompa e nxehtësisë rregullon funksionimin sipas sinjaleve të ndryshme elektrike. Konsumi i energjisë i sistemit mund të rregullohet automatikisht sipas pikut të konsumit, duke optimizuar kështu funksionimin dhe, në mënyrë implicite, duke ulur konsumin e energjisë.




## Funksioni i kompensimit të klimës

Mund të zgjidhni nga 32 kthesa të paracaktuara të funksionimit ose të zgjidhni një kurbë të personalizuar. Pasi të zgjidhet kurba, njësi vendos automatikisht temperaturën e rrjedhës së ujit sipas temperaturës së mjedisit të jashtëm.

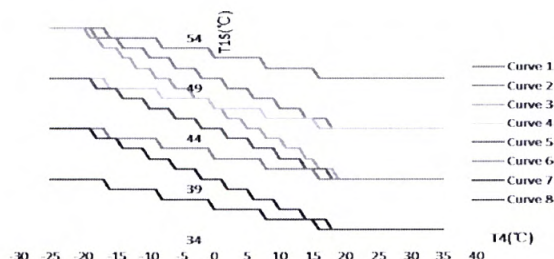


## Funksioni USB

- ⇒ Cilësimet e transmetimit ndërmjet kontrollorëve me tela
- ⇒ Përditësimi i programit me një trokitje të vetme, duke kursyer kohën e instalimit.

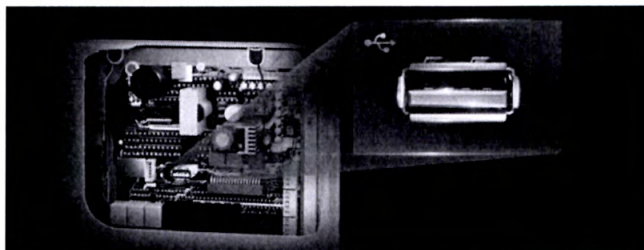


## Funksioni i riciklimit të DHW

Me funksionin e riqarkullimit DHW (nëse ofrohet pompa), në përputhje me një orar të caktuar, kur kërkohet DHW, uji i nxehtë do të rrjedhë menjëherë në rubinet pa pasur nevojë për një kohë pritjeje.

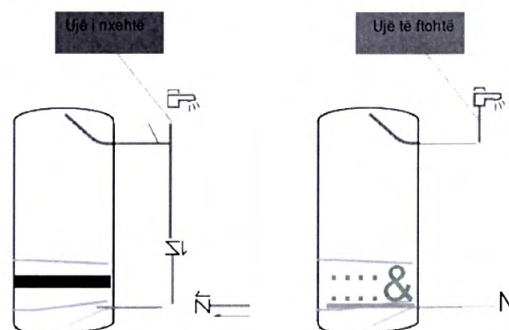


## Funksioni anti-legionellë

Funksioni përdoret për të neutralizuar legionellën duke përdorur ujë në 60-70°C

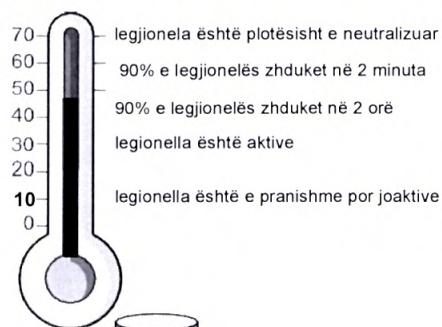

## Kontroll fleksibël i zones


- ⇒ Kontroll më i mirë i zonës së ngrohjes me temperaturë të ulët.
- ⇒ Kontroll i saktë i rrjedhës së ujit dhe valvula përzierëse 3-kahëshe për të arritur një temperaturë të qëndrueshme në qarkun e temperaturës së ulët (dyshe).

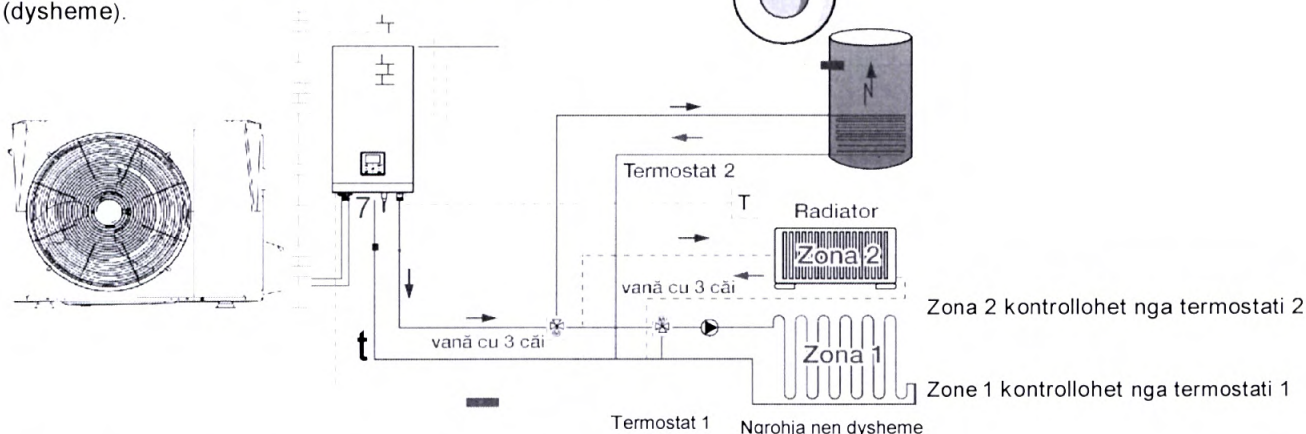

Opsionale - pllakë përshtatëse hidronike. Me ndihmën e pllakës së përshtatës të kutisë hidronike, disponohen maksimumi 8 termostate për 8 dhoma për kontrollin e pompës së nxehtësisë, gjë që përmirëson shumë komoditetin e funksionimit.

## Karakteristikat :

Mono 4 - 16 kW

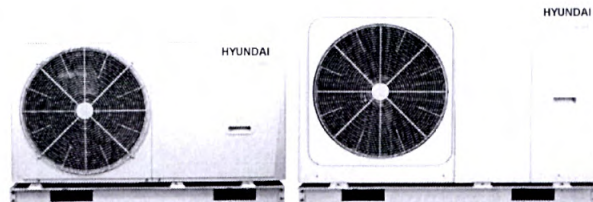


| Modeli i njësisë së jashtme HYHC-         |                                |         | V4W/<br>D2N8-B | V6W/<br>D2N8-B | V8W/<br>D2N8-B | V10W/<br>D2N8-B | V12W/<br>D2N8-B | V14W/<br>D2N8-B | V16W/<br>D2N8-B | V12W/<br>D2RN8-B | V14W/<br>D2RN8-B | V16W/<br>D2RN8-B |
|-------------------------------------------|--------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Furnizimi me energji elektrike            |                                | V/Ph/Hz | 220-240/1/50   |                |                |                 |                 |                 |                 | 380-415/3/50     |                  |                  |
| Ngrohje <sup>1</sup>                      | Kapaciteti                     | KW      | 4.20           | 6.35           | 8.40           | 10.0            | 12.1            | 14.5            | 15.9            | 12.1             | 14.5             | 15.9             |
|                                           | Gama e absorbuar               | KW      | 0.82           | 1.28           | 1.63           | 2.02            | 2.44            | 3.15            | 3.53            | 2.44             | 3.15             | 3.53             |
|                                           | COP                            |         | 5.10           | 4.95           | 5.15           | 4.95            | 4.95            | 4.60            | 4.50            | 4.95             | 4.60             | 4.50             |
| Ngrohje <sup>2</sup>                      | Kapaciteti                     | KW      | 4.30           | 6.30           | 8.10           | 10.0            | 12.3            | 14.1            | 16.0            | 12.3             | 14.1             | 16.0             |
|                                           | Gama e absorbuar               | KW      | 1.13           | 1.70           | 2.10           | 2.67            | 3.32            | 3.92            | 4.57            | 3.32             | 3.92             | 4.57             |
|                                           | COP                            |         | 3.80           | 3.70           | 3.85           | 3.75            | 3.70            | 3.60            | 3.50            | 3.70             | 3.60             | 3.50             |
| Ngrohje <sup>3</sup>                      | Kapaciteti                     | KW      | 4.40           | 6.00           | 7.50           | 9.50            | 11.9            | 13.8            | 16.0            | 11.9             | 13.8             | 16.0             |
|                                           | Gama e absorbuar               | KW      | 1.49           | 2.03           | 2.36           | 3.06            | 3.90            | 4.68            | 5.61            | 3.90             | 4.68             | 5.61             |
|                                           | COP                            |         | 2.95           | 2.95           | 3.18           | 3.10            | 3.05            | 2.95            | 2.85            | 3.05             | 2.95             | 2.85             |
| Ftohje <sup>4</sup>                       | Kapaciteti                     | KW      | 4.50           | 6.50           | 8.30           | 9.90            | 12.00           | 13.50           | 14.90           | 12.00            | 13.50            | 14.90            |
|                                           | Gama e absorbuar               | KW      | 0.82           | 1.35           | 1.64           | 2.18            | 3.04            | 3.75            | 4.38            | 3.04             | 3.75             | 4.38             |
|                                           | EER                            |         | 5.50           | 4.80           | 5.05           | 4.55            | 3.95            | 3.60            | 3.40            | 3.95             | 3.60             | 3.40             |
| Ftohje <sup>5</sup>                       | Kapaciteti                     | KW      | 4.70           | 7.00           | 7.45           | 8.20            | 11.5            | 12.4            | 14.0            | 11.5             | 12.4             | 14.0             |
|                                           | Gama e absorbuar               | KW      | 1.36           | 2.33           | 2.22           | 2.52            | 4.18            | 4.96            | 5.60            | 4.18             | 4.96             | 5.60             |
|                                           | EER                            |         | 3.45           | 3.00           | 3.35           | 3.25            | 2.75            | 2.50            | 2.50            | 2.75             | 2.50             | 2.50             |
| Klasa e efikasitetit sezonal <sup>6</sup> | Kthimi i ujit në 35°C          | Klasike | A+++           |                |                |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |
|                                           | Kthimi i ujit në 55°C          | Klasike | A++            |                |                |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |
| Ftohja                                    | Lloji (GWP)                    |         | R32(675)       |                |                |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |
|                                           | Vëllimi                        | kg      | 1.40           |                | 1.40           |                 | 1.75            |                 |                 |                  |                  |                  |
| fuqia e zërit <sup>7</sup>                |                                | dB      | 55             | 58             | 59             | 60              | 65              | 65              | 68              | 65               | 65               | 68               |
| Dimensionet e njësisë (WxHxD)             |                                | mm      | 1295x792x429   |                |                |                 | 1385x945x526    |                 |                 |                  |                  |                  |
| Dimensionet e paketimit (WxHxD)           |                                | mm      | 1375x965x475   |                |                |                 | 1465x1120x560   |                 |                 |                  |                  |                  |
| Pesha neto / bruto                        |                                | kg      | 98/121         |                | 121/148        |                 | 144/170         |                 |                 | 160/188          |                  |                  |
| Temperaturat te ambientit te jashtem      | Ftohja                         | °C      | -5-43          |                |                |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |
|                                           | Ngrohja                        | °C      | -25-35         |                |                |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |
|                                           | DHW                            | °C      | -25-43         |                |                |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |
| Shkëmbyesi i nxehtësisë                   |                                |         | Ën plëci       |                |                |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |
| Pompa e ujit                              | Max.i ftoftjes se ujit         | m       | 9              |                |                |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |
| Lidhja e ujit                             |                                | mm      | R1"            |                | R5/4"          |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |
| Ngrohës elektrik rezervë <sup>8</sup>     | Standard                       | KW      |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |
|                                           | Optional                       | kW      | 3              | 3              | 3/9            | 3/9             | 3/9             | 3/9             | 3/9             | 3/9              | 3/9              | 3/9              |
|                                           | Nivelet e fuqisë               |         |                |                | 1/3            | 1/3             | 1/3             | 1/3             | 1/3             | 1/3              | 1/3              | 1/3              |
|                                           | Furnizimi me energji elektrike | 3kw     | V/Ph/Hz        | 220-240/1/50   |                |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |
|                                           |                                | 9kw     |                | 380-415/3/50   |                |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |
| Temperaturat e ujit                       | Ftohja                         | °C      | 5-25           |                |                |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |
|                                           | Ngrohja                        | °C      | 25-65          |                |                |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |
|                                           | DHW                            | °C      | 30-60          |                |                |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |

### Shënim:

- ✦ Ajri i jashtëm 7 °C, 85% R.H., dërgim/kthim i ujit 35/30°C
- ✦ Ajri i jashtëm 7 °C, 85% R.H., dërgim/kthim i ujit 45/40 °C
- ✦ Ajri i jashtëm 7 °C, 85% R.H., dërgim/kthim i ujit 55/47 °C
- ✦ Ajri i jashtëm 35 °C, dërgim/kthim i ujit 18/23 °C
- ✦ Ajri i jashtëm 35 °C, dërgim/kthim i ujit 7/12 °C
- ✦ Klasa sezonale e efikasitetit energjetik për ngrohjen e hapësirave është testuar në kushte mesatare klimatike.
- ✦ Standardi i testimit: EN12102-1.
- ✦ Rezistenca elektrike rezervë është e integruar në të gjitha modelat. Për rezistencën elektrike rezervë trefazore, 3/6kW mund të arrihet duke ndryshuar çelësin DIP kur kutia hidronik është e pajisur me 9kW
- ✦ Standardet e referencës së BE-së: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (BE) Nr. 811/2013; (BE) Nr. 813/2013; OJ 2014 / C 207/02: 2014.

# Karakteristikat :

Split 4 - 16 kW

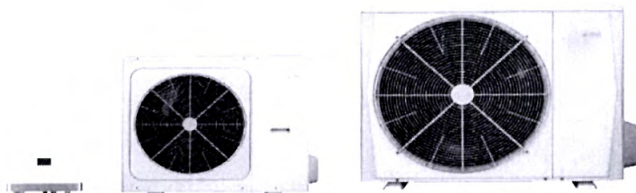


| Modeli i njësisë së jashtme HYHA-                    |                                 |                       | V4W/<br>D2NB-8  | V6W/<br>D2NB-8 | VBW/<br>D2NB-8   | V10W/<br>D2NB-8 | V12W<br>/D2NB-8 | V14W/<br>D2NB-8  | V16W/<br>D2NB-8 | V12W/<br>D2RNB-8 | V14W/<br>D2RNB-8 | V16W/<br>D2RNB-8 |  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Modeli i njësisë së brendshme                        |                                 |                       | HYHB-A60/CGN8-B |                | HYHB-A100/CGN8-B |                 |                 | HYHB-A160/CGN8-B |                 |                  |                  |                  |  |
| Ngrohja <sup>1</sup>                                 | Kapaciteti                      | KW                    | 4.25            | 6.20           | 8.30             | 10.0            | 12.1            | 14.5             | 16.0            | 12.1             | 14.5             | 16.0             |  |
|                                                      | Absorbimi i energjisë elektrike | KW                    | 0.82            | 1.24           | 1.60             | 2.00            | 2.44            | 3.09             | 3.56            | 2.44             | 3.09             | 3.56             |  |
|                                                      | COP                             |                       | 5.20            | 5.00           | 5.20             | 5.00            | 4.95            | 4.70             | 4.50            | 4.95             | 4.70             | 4.50             |  |
| Ngrohja <sup>2</sup>                                 | Kapaciteti                      | W                     | 4.35            | 6.35           | 8.20             | 10.0            | 12.3            | 14.2             | 16.0            | 12.3             | 14.2             | 16.0             |  |
|                                                      | Absorbimi i energjisë elektrike | W                     | 1.14            | 1.69           | 2.08             | 2.63            | 3.24            | 3.89             | 4.44            | 3.24             | 3.89             | 4.44             |  |
|                                                      | COP                             |                       | 3.80            | 3.75           | 3.95             | 3.80            | 3.80            | 3.65             | 3.60            | 3.80             | 3.65             | 3.60             |  |
| Ngrohja <sup>3</sup>                                 | Kapaciteti                      | W                     | 4.40            | 6.00           | 7.50             | 9.50            | 12.0            | 13.8             | 16.0            | 12.0             | 13.8             | 16.0             |  |
|                                                      | Absorbimi i energjisë elektrike | W                     | 1.49            | 2.00           | 2.36             | 3.06            | 3.87            | 4.60             | 5.52            | 3.87             | 4.60             | 5.52             |  |
|                                                      | COP                             |                       | 2.95            | 3.00           | 3.18             | 3.10            | 3.10            | 3.00             | 2.90            | 3.10             | 3.00             | 2.90             |  |
| Ftohja <sup>4</sup>                                  | Kapaciteti                      | W                     | 4.50            | 6.55           | 8.40             | 10.00           | 12.00           | 13.50            | 14.90           | 12.00            | 13.50            | 14.90            |  |
|                                                      | Absorbimi i energjisë elektrike | W                     | 0.81            | 1.34           | 1.66             | 2.08            | 3.00            | 3.75             | 4.38            | 3.00             | 3.75             | 4.38             |  |
|                                                      | EER                             |                       | 5.55            | 4.90           | 5.05             | 4.80            | 4.00            | 3.60             | 3.40            | 4.00             | 3.60             | 3.40             |  |
| Ftohja <sup>5</sup>                                  | Kapaciteti                      | W                     | 4.70            | 7.00           | 7.40             | 8.20            | 11.6            | 12.7             | 14.0            | 11.6             | 12.7             | 14.0             |  |
|                                                      | Absorbimi i energjisë elektrike | W                     | 1.36            | 2.33           | 2.19             | 2.48            | 4.22            | 4.98             | 5.71            | 4.22             | 4.98             | 5.71             |  |
|                                                      | EER                             |                       | 3.45            | 3.00           | 3.38             | 3.30            | 2.75            | 2.55             | 2.45            | 2.75             | 2.55             | 2.45             |  |
| Klasa e efikasitetit sezonal <sup>6</sup>            |                                 | Klasike               | A+++            |                |                  |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |  |
|                                                      |                                 | Kthimi i ujit në 35°C | A++             |                |                  |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |  |
|                                                      |                                 | Kthimi i ujit në 55°C |                 |                |                  |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |  |
| NJËSIA E JASHTME                                     |                                 |                       |                 |                |                  |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |  |
| Furnizimi me energji elektrike                       |                                 | V/Ph/Hz               | 220-240/1/50    |                |                  |                 |                 |                  |                 | 380-415/3/50     |                  |                  |  |
| Ftohja                                               | Lloji (GWP)                     |                       | R32(675)        |                |                  |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |  |
|                                                      | Vëllimi                         | kg                    | 1.50            |                | 1.65             |                 | 1.84            |                  |                 |                  |                  |                  |  |
| Fuqia e zërit <sup>8</sup>                           |                                 | dB(A)                 | 56              | 58             | 59               | 60              | 64              | 65               | 68              | 64               | 65               | 68               |  |
| Dimensionet e njësisë (WxHxD)                        |                                 | mm                    | 1008x712x426    |                |                  | 1118x865x523    |                 |                  |                 |                  |                  |                  |  |
| Dimensionet e paketimit (WxHxD)                      |                                 | mm                    | 1065x800x485    |                |                  | 1180x890x560    |                 |                  |                 |                  |                  |                  |  |
| Pesha neto / bruto                                   |                                 | kg                    | 58/64           |                | 77/88            |                 | 96/110          |                  |                 | 112/125          |                  |                  |  |
| Temperaturat e jashtme                               | Ftohja.                         | °C                    | -5-43           |                |                  |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |  |
|                                                      | Ngrohja                         | °C                    | -25-35          |                |                  |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |  |
|                                                      | DHW                             | °C                    | -25~43          |                |                  |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |  |
| NJËSIA E BRENDSHME                                   |                                 |                       |                 |                |                  |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |  |
| Dimensionet e njësisë (WxHxD)                        |                                 | mm                    | 420x790x270     |                |                  |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |  |
| Dimensionet e paketimit (WxHxD)                      |                                 | mm                    | 525x1050x360    |                |                  |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |  |
| Pesha neto / bruto                                   |                                 | kg                    | 37/43           |                |                  |                 | 39/45           |                  |                 |                  |                  |                  |  |
| Pompa e ujit                                         | Hmax col. apă                   | m                     | 9               |                |                  |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |  |
| Rezistenca elektrike pjesa e pasme lart <sup>7</sup> | Standard                        | kW                    | 1               |                |                  |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |  |
|                                                      | Optional                        | kW                    | 3/9             |                |                  |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |  |
|                                                      | Nivelet e fuqisë                |                       | 1/3             |                |                  |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |  |
|                                                      | Furnizimi me energji elektrike  |                       | 220-240/1/50    |                |                  |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |  |
|                                                      |                                 |                       | 380-415/3/50    |                |                  |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |  |
| Temperaturat e ujit                                  | Ftohja                          | °C                    | 5-25            |                |                  |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |  |
|                                                      | Ngrohja                         | °C                    | 25-65           |                |                  |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |  |
|                                                      | DHW                             | °C                    | 30~60           |                |                  |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |  |
| Fuqia e zërit <sup>8</sup>                           |                                 | dB(A)                 | 38              | 38             | 42               | 42              | 43              | 43               | 43              | 43               | 43               | 43               |  |

## Shënim:

- ✦ Ajni i jashtëm 7 °C, 85% R.H., dërgim/kthim i ujit 35/30 °C
- ✦ Ajni i jashtëm 7 °C, 85% R.H., dërgim/kthim i ujit 45/40 °C
- ✦ Ajni i jashtëm 7 °C, 85% R.H., dërgim/kthim i ujit 55/47 °C
- ✦ Ajni i jashtëm 35 °C. dërgim/kthim i ujit 18/23 °C
- ✦ Ajni i jashtëm 35 °C. dërgim/kthim i ujit 7/12 °C
- ✦ Klasa sezonale e efikasitetit të energjisë për ngrohjen e hapësirave është testuar në kushte mesatare klimatike
- ✦ Standardet e referencës së BE-së: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (BE) Nr. 811/2013; (BE) Nr. 813/2013; OJ 2014 / C 207/02: 2014
- ✦ Standardi i testimit: EN12102-1
- ✦ Për rezistencën elektrike rezervë trefazore, 3 / 6 kW mund të arrihet duke ndryshuar çelësin DIP kur kutia hidronike është e pajisur me 9 kW

## Karakteristikat:

Big - Mono 18 - 30 kW




| Emri i modelit                            |                             |         | HYHC-V18W/D2RN8 | HYHC-V22W/D2RN8 | HYHC-V26W/D2RN8 | HYHC-V30W/D2RN8 |
|-------------------------------------------|-----------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Furnizimi me energji elektrike            |                             | V/Ph/Hz | 380-415/3/50    |                 |                 |                 |
| Ngrohja <sup>1</sup>                      | Kapaciteti                  | W       | 18000           | 22000           | 26000           | 30100           |
|                                           | Fuqia elektrike e absorbuar | W       | 3830            | 5000            | 6373            | 8027            |
|                                           | COP                         |         | 4.70            | 4.40            | 4.08            | 3.75            |
| Ngrohja <sup>2</sup>                      | Kapaciteti                  | W       | 18000           | 22000           | 26000           | 30000           |
|                                           | Fuqia elektrike e absorbuar | W       | 5143            | 6471            | 8387            | 10345           |
|                                           | COP                         |         | 3.50            | 3.40            | 3.10            | 2.90            |
| Ngrohja <sup>3</sup>                      | Kapaciteti                  | W       | 18000           | 22000           | 26000           | 30000           |
|                                           | Fuqia elektrike e absorbuar | W       | 6545            | 8302            | 10612           | 13043           |
|                                           | COP                         |         | 2.75            | 2.65            | 2.45            | 2.30            |
| Ftohja <sup>4</sup>                       | Kapaciteti                  | W       | 17000           | 21000           | 26000           | 30000           |
|                                           | Fuqia elektrike e absorbuar | W       | 5574            | 7119            | 9630            | 12766           |
|                                           | EER                         |         | 3.05            | 2.95            | 2.70            | 2.35            |
| Ftohja <sup>5</sup>                       | Kapaciteti                  | W       | 18500           | 23000           | 27000           | 31000           |
|                                           | Fuqia elektrike e absorbuar | W       | 3895            | 5000            | 6279            | 7750            |
|                                           | EER                         |         | 4.75            | 4.60            | 4.30            | 4.00            |
| Klasa e efikasitetit sezonal <sup>6</sup> | LWT 35°C                    | Klasike | A+++            | A+++            | A+++            | A++             |
|                                           | LWT 55°C                    | Klasike | A++             | A++             | A+              | A+              |
| Ftohja                                    | Lloji                       |         | R32             |                 |                 |                 |
|                                           | Vëllimi                     | kg      | 5.0             |                 |                 |                 |
| Fuqia e zërit                             |                             | dB      | 71              | 73              | 75              | 77              |
| Dimensionet e njësise (WxHxD)             |                             | mm      | 1129x1558x528   |                 |                 |                 |
| Dimensionet e paketimit (WxHxD)           |                             | mm      | 1220x1725x565   |                 |                 |                 |
| Neto / Pesha bruto                        |                             | kg      | 177/206         |                 |                 |                 |
| Lidhjet hidraulike                        |                             | inch    | 1-1/4" BSP      | 1-1/4" BSP      | 1-1/4" BSP      | 1-1/4" BSP      |
| Gama e temperaturës së ambientit          | Ftohja                      | °C      | -5-46           |                 |                 |                 |
|                                           | Ngrohja                     | °C      | -25-35          |                 |                 |                 |
|                                           | DHW                         | °C      | -25-43          |                 |                 |                 |
| Shkalla e temperaturës së ujit            | Ftohja                      | °C      | 5-25            |                 |                 |                 |
|                                           | Ngrohja                     | °C      | 25-60           |                 |                 |                 |
|                                           | DHW                         | °C      | 40-60           |                 |                 |                 |

### Shënim:


- ✦ Ajri i jashtëm në 7 ° C, 85% R.H., dergim/kthim i ujit 35/30 ° C
- ✦ Ajri i jashtëm në 7 ° C, 85% R.H., dergim/kthim i ujit 45/40 ° C
- ✦ Ajri i jashtëm në 7 ° C, 85% R.H., dergim/kthim i ujit 55/47 ° C
- ✦ Ajri i jashtëm në 35 ° C, dergim/kthim i ujit 7 / 12 ° c
- ✦ Ajri i jashtëm në 35 ° C, dergim/kthim i ujit 8/23 ° C
- ✦ Klasa sezonale e efikasitetit të energjisë për ngrohjen e hapësirave është testuar në kushte mesatare klimatike
- ✦ Standardet e referencës EN4545; EN 4825; EN50564; ENi 2i 02; (BE) Nr: Bi i: 20i 3; (BE) Nr: Bi 3: 20i3; OJ 20 ° 4 / C 207/02: 20.4

## Dimensionet


Mono 4-6kW

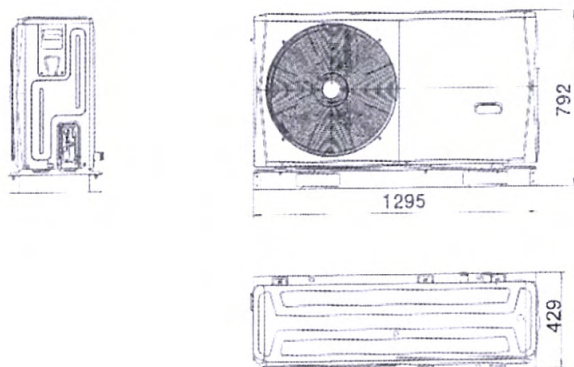


Mono 8-16kW

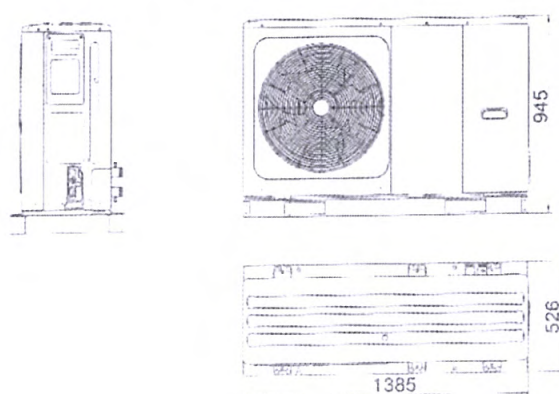


Njësi e jashtme 4-6 kW

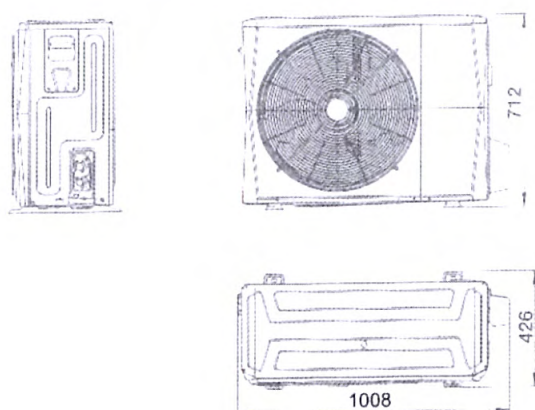


Njësi e jashtme 8-16 kW

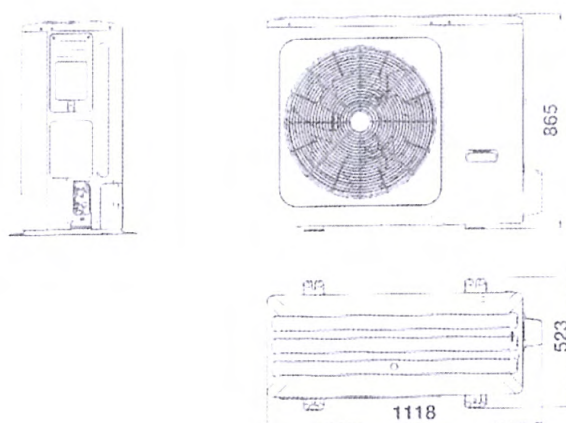

Njësia e brendshme

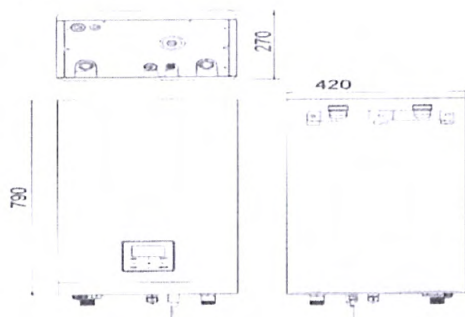

Big - Mono 18 - 30 Kw

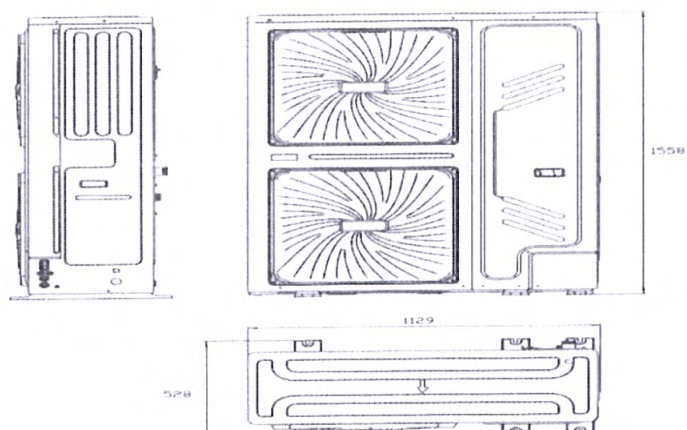

**HYUNDAI**  
Pompat e nxehtësisë ajër-ujë





Republika e Kosovës  
Republika Kosova - Republic of Kosovo  
Qeveria - Vlada - Government  
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë  
Ministarstvo Industrije, Preduzetništva i Trgovine - Ministry of Industry, Entrepreneurship and Trade



CERTIFIKATË E REGJISTRIMIT  
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI  
CERTIFICATE OF REGISTRATION

**812106450**

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number

**CLIMANOL SH.P.K.**

Emri biznesit / Naziv biznisa / Name of business

**CLIMANOL SH.P.K**

Emri tregtar / Trgovačko ime / Commercial name

Lloji biznesit:  
Poslovni tip:  
Business type:

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar  
Društvo sa ograničenom odgovornošću  
Limited Liabilities Companies

Adresa:  
Adresa:  
Address:

Rruga Bejtë Rexhepi, pa nr  
Zabel i Ultë  
Glllogoc

Data e regjistrimit:  
Datum registracije:  
Date of registration:

05/12/2023

05/12/2023

Data / Date / Datum



Nenshkrimi / Signature / Potpis

Nr. ser. / Ser. br. / Ser. No.: **10175565**